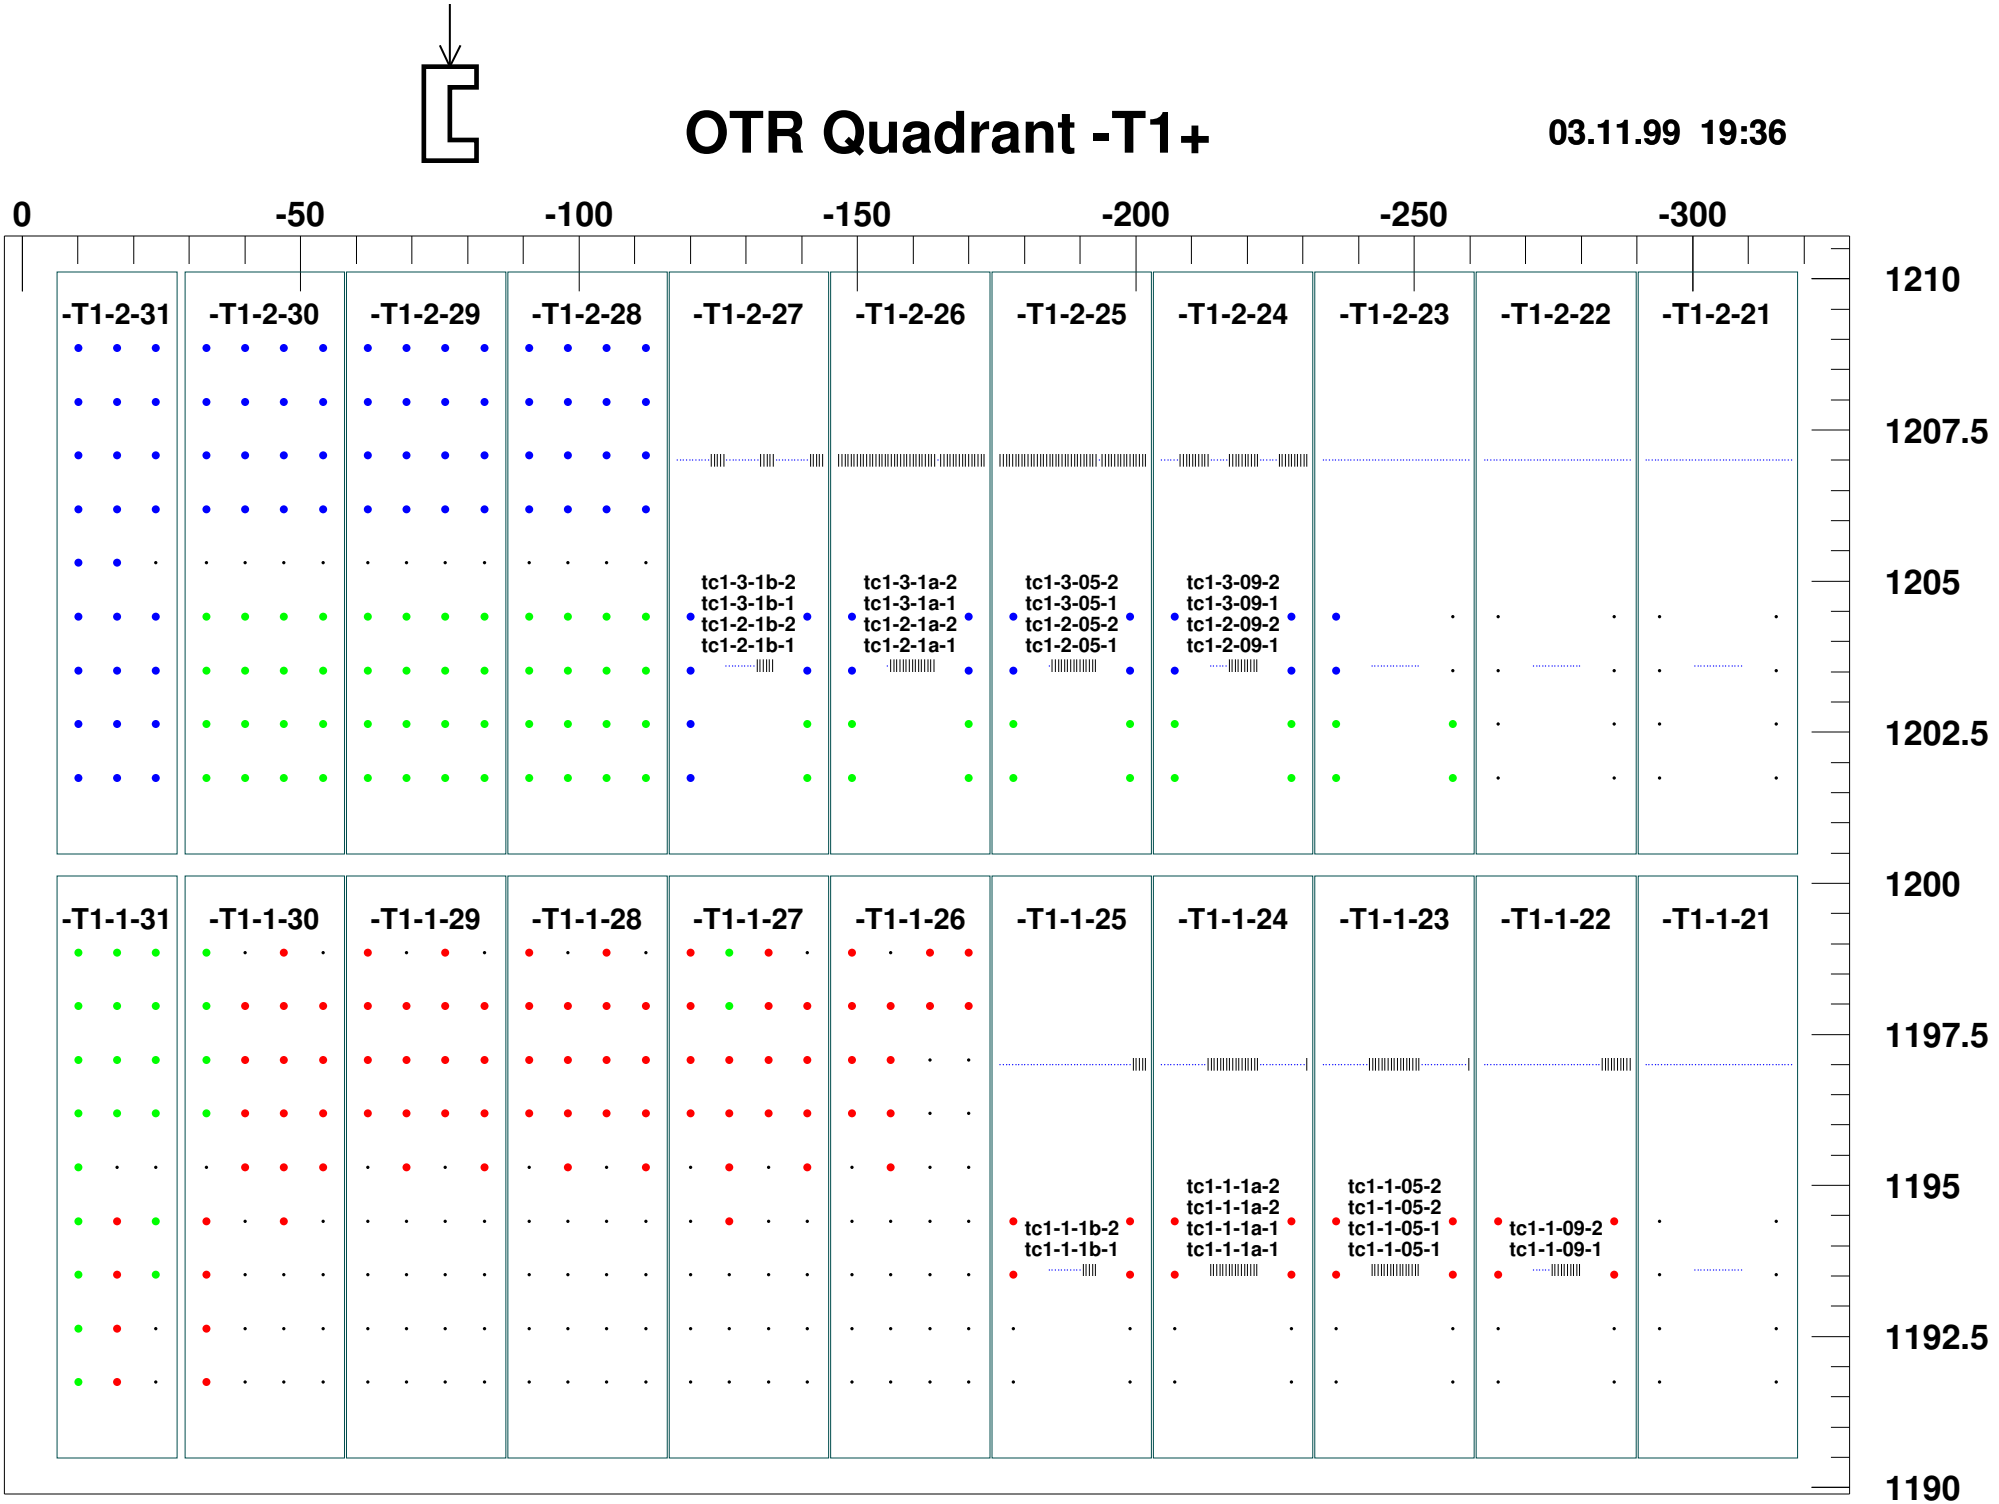
OTR Quadrant -T1+
03.11.99 19:36
0
-50
-100
-150
-200
-250
-300
1210
1207.5
1205
1202.5
1200
1197.5
1195
1192.5
1190
-T1-2-31
-T1-2-30
-T1-2-29
-T1-2-28
-T1-2-27
-T1-2-26
-T1-2-25
-T1-2-24
-T1-2-23
-T1-2-22
-T1-2-21
tc1-3-1b-2
tc1-3-1b-1
tc1-2-1b-2
tc1-2-1b-1
tc1-3-1a-2
tc1-3-1a-1
tc1-2-1a-2
tc1-2-1a-1
tc1-3-05-2
tc1-3-05-1
tc1-2-05-2
tc1-2-05-1
tc1-3-09-2
tc1-3-09-1
tc1-2-09-2
tc1-2-09-1
-T1-1-31
-T1-1-30
-T1-1-29
-T1-1-28
-T1-1-27
-T1-1-26
-T1-1-25
-T1-1-24
-T1-1-23
-T1-1-22
-T1-1-21
tc1-1-1b-2
tc1-1-1b-1
tc1-1-1a-2
tc1-1-1a-2
tc1-1-1a-1
tc1-1-1a-1
tc1-1-05-2
tc1-1-05-2
tc1-1-05-1
tc1-1-05-1
tc1-1-09-2
tc1-1-09-1

OTR Quadrant -T1+

High Voltage distribution

03.11.99 19:36

Plate -T1-1-22

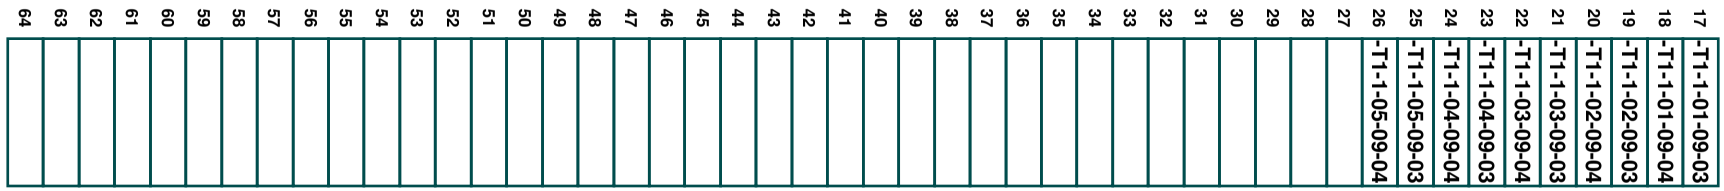

	D
4	-T1-1-09-04
3	-T1-1-09-03
2	
1	

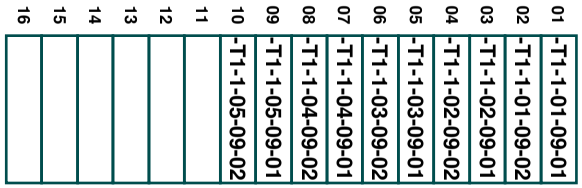

	A
4	-T1-1-09-02
3	-T1-1-09-01
2	
1	

OTR Quadrant -T1+

High Voltage distribution

03.11.99 19:36

Plate -T1-1-23

4	-T1-1-09-08
3	-T1-1-09-07
2	
1	

D

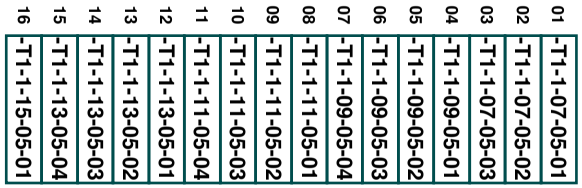

4	-T1-1-09-06
3	-T1-1-09-05
2	
1	

A

OTR Quadrant -T1+

High Voltage distribution

03.11.99 19:36

Plate -T1-1-24

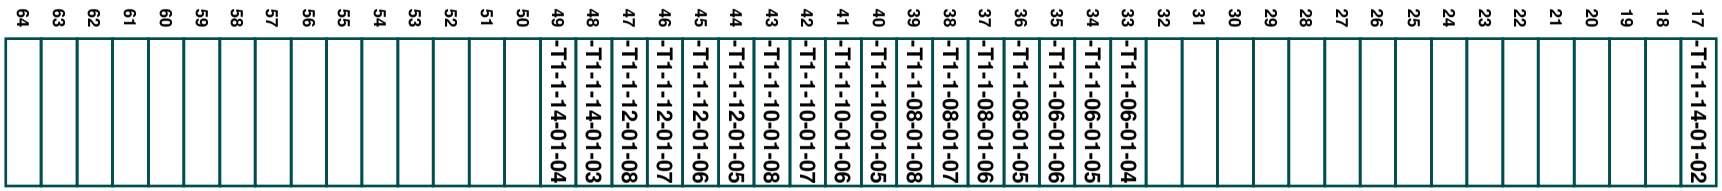

	D	A
4	-T1-1-09-12	-T1-1-09-10
3	-T1-1-09-11	-T1-1-09-09
2		
1		

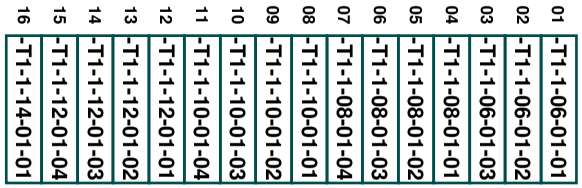

OTR Quadrant -T1+

High Voltage distribution

03.11.99 19:36

Plate -T1-1-25

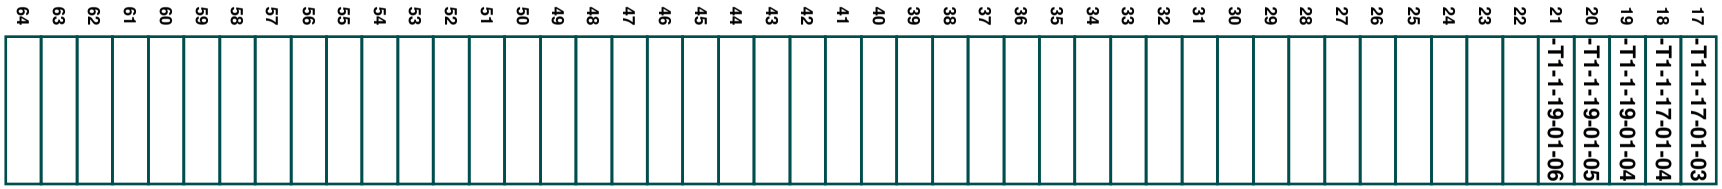

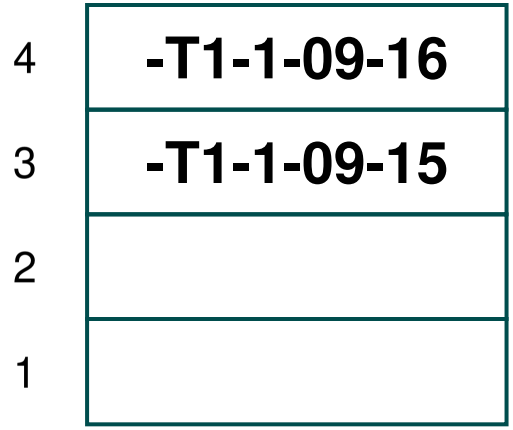

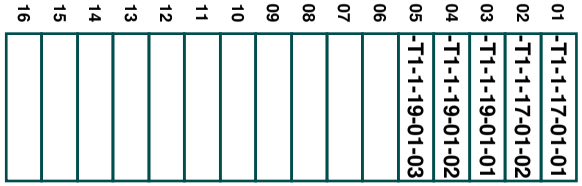

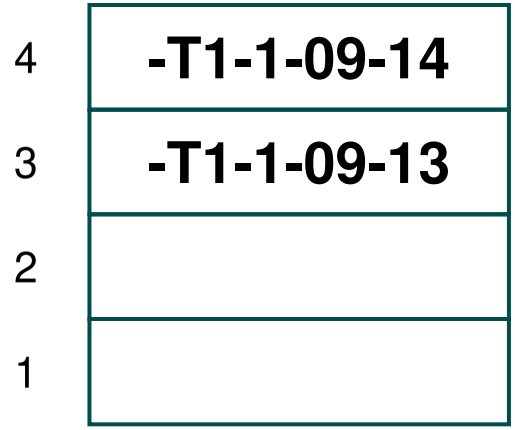

OTR Quadrant -T1+

03.11.99 19:36

High Voltage distribution

Plate -T1-2-24

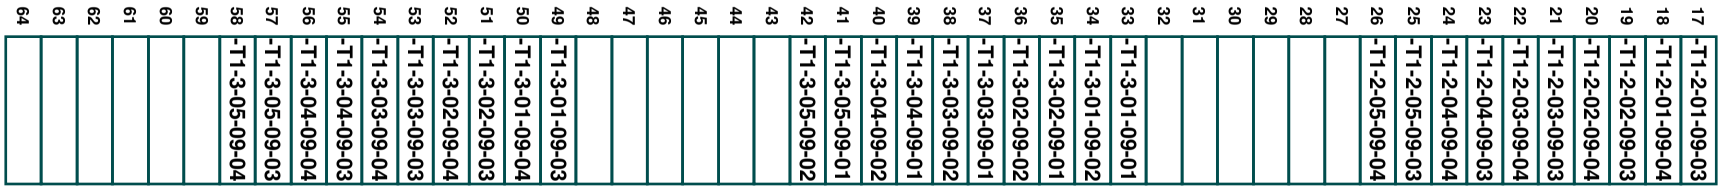

	D
4	-T1-3-09-06
3	-T1-3-09-05
2	-T1-2-09-08
1	-T1-2-09-07

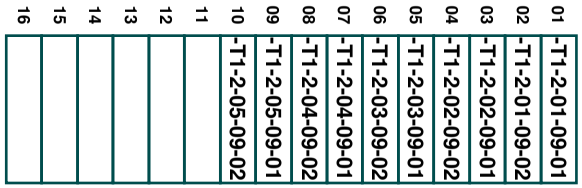

	A
4	-T1-3-09-04
3	-T1-3-09-03
2	-T1-2-09-06
1	-T1-2-09-05

OTR Quadrant -T1+

03.11.99 19:36

High Voltage distribution

Plate -T1-2-25

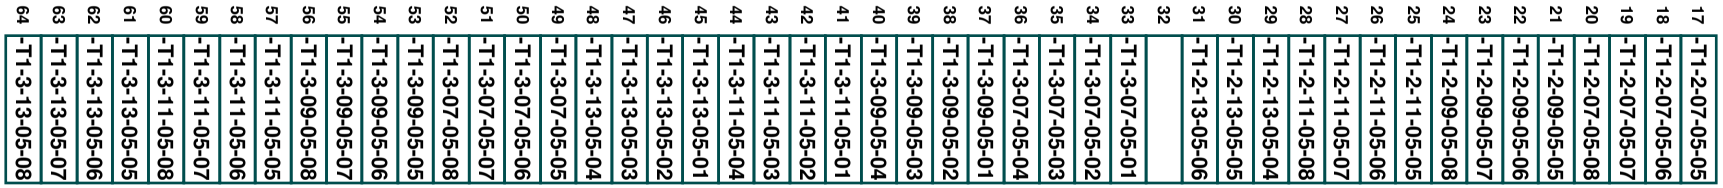

4	-T1-3-09-10	
3	-T1-3-09-09	
2	-T1-2-09-12	
1	-T1-2-09-11	
	D	

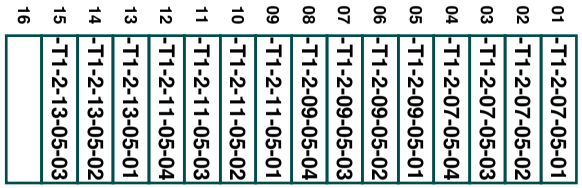

4	-T1-3-09-08	
3	-T1-3-09-07	
2	-T1-2-09-10	
1	-T1-2-09-09	
	A	

OTR Quadrant -T1+

03.11.99 19:36

High Voltage distribution

Plate -T1-2-26

64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
-T1-3-12-01-08	-T1-3-12-01-07	-T1-3-12-01-06	-T1-3-12-01-05	-T1-3-10-01-08	-T1-3-10-01-07	-T1-3-10-01-06	-T1-3-10-01-05	-T1-3-08-01-08	-T1-3-08-01-07	-T1-3-08-01-06	-T1-3-08-01-05	-T1-3-06-01-08	-T1-3-06-01-07	-T1-3-06-01-06	-T1-3-06-01-05	-T1-3-12-01-04	-T1-3-12-01-03	-T1-3-12-01-02	-T1-3-12-01-01	-T1-3-10-01-04	-T1-3-10-01-03	-T1-3-10-01-02	-T1-3-10-01-01	-T1-3-08-01-04	-T1-3-08-01-03	-T1-3-08-01-02	-T1-3-08-01-01	-T1-3-06-01-04	-T1-3-06-01-03	-T1-3-06-01-02	-T1-3-06-01-01		-T1-2-12-01-06	-T1-2-12-01-05	-T1-2-12-01-04	-T1-2-10-01-08	-T1-2-10-01-07	-T1-2-10-01-06	-T1-2-10-01-05	-T1-2-08-01-08	-T1-2-08-01-07	-T1-2-08-01-06	-T1-2-08-01-05	-T1-2-06-01-08	-T1-2-06-01-07	-T1-2-06-01-06	-T1-2-06-01-05

4	-T1-3-09-14	
3	-T1-3-09-13	
2	-T1-2-09-16	
1	-T1-2-09-15	
	D	

16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01
	-T1-2-12-01-03	-T1-2-12-01-02	-T1-2-12-01-01	-T1-2-10-01-04	-T1-2-10-01-03	-T1-2-10-01-02	-T1-2-10-01-01	-T1-2-08-01-04	-T1-2-08-01-03	-T1-2-08-01-02	-T1-2-08-01-01	-T1-2-06-01-04	-T1-2-06-01-03	-T1-2-06-01-02	-T1-2-06-01-01

4	-T1-3-09-12	
3	-T1-3-09-11	
2	-T1-2-09-14	
1	-T1-2-09-13	
	A	

OTR Quadrant -T1+

03.11.99 19:36

High Voltage distribution

Plate -T1-2-27

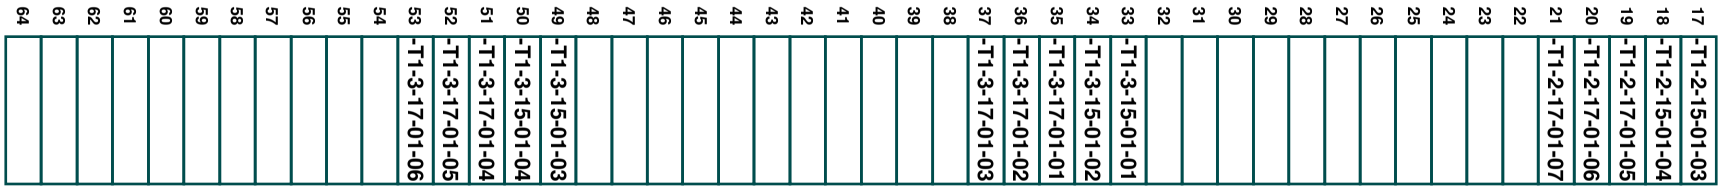

	D		A
4	-T1-3-09-20	4	-T1-3-09-16
3	-T1-3-09-19	3	-T1-3-09-15
2	-T1-3-09-18	2	-T1-2-09-18
1	-T1-3-09-17	1	-T1-2-09-17

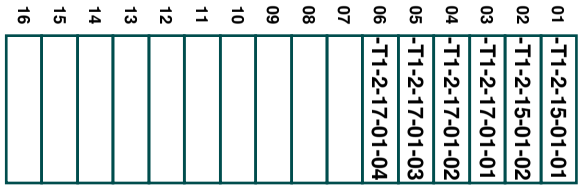

03.11.99 19:36

OTR Quadrant -T1+

HV distribution

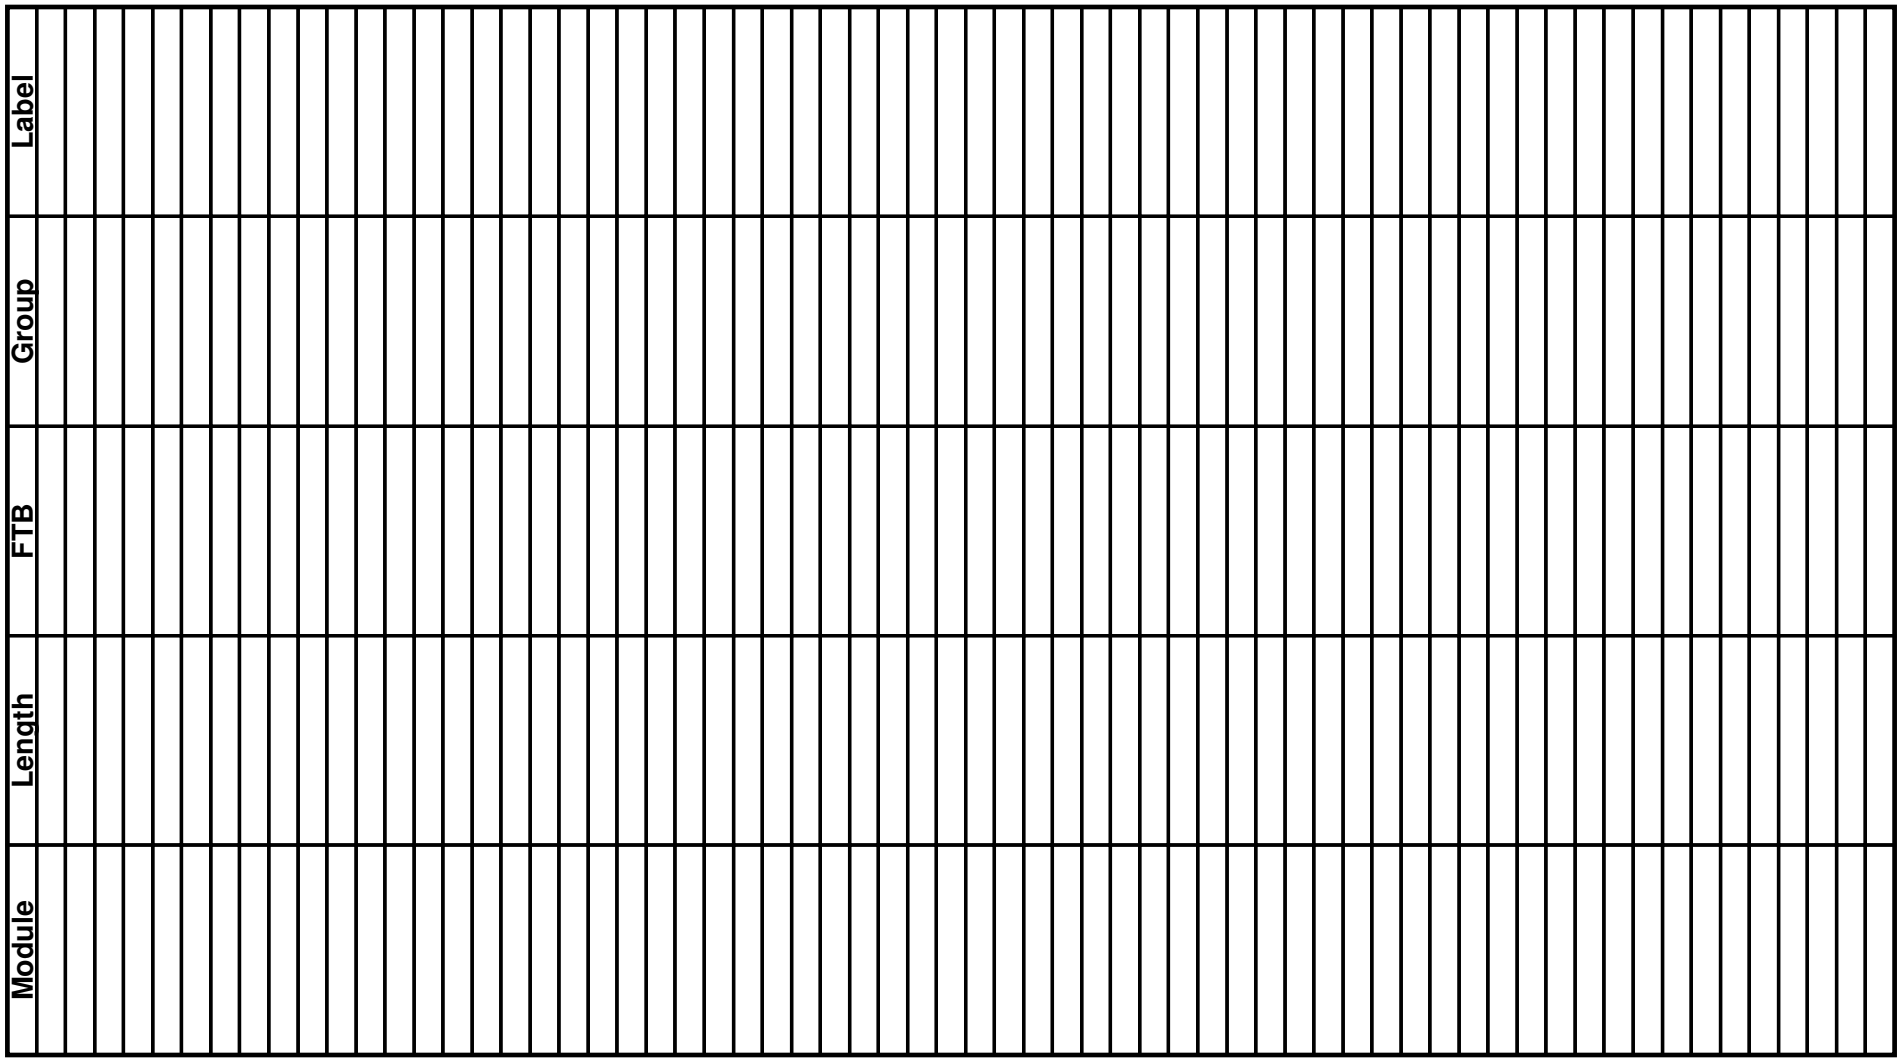

03.11.99 19:36

OTR Quadrant -T1+

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-T1-1-01-09-01		-T1-1-22-01	TC1-1-09-1	O/H/T1/53
-T1-1-01-09-02		-T1-1-22-02	TC1-1-09-1	O/H/T1/53
-T1-1-02-09-01		-T1-1-22-03	TC1-1-09-1	O/H/T1/53
-T1-1-02-09-02		-T1-1-22-04	TC1-1-09-1	O/H/T1/53
-T1-1-03-09-01		-T1-1-22-05	TC1-1-09-1	O/H/T1/53
-T1-1-03-09-02		-T1-1-22-06	TC1-1-09-1	O/H/T1/53
-T1-1-04-09-01		-T1-1-22-07	TC1-1-09-1	O/H/T1/53
-T1-1-04-09-02		-T1-1-22-08	TC1-1-09-1	O/H/T1/53
-T1-1-05-09-01		-T1-1-22-09	TC1-1-09-1	O/H/T1/53
-T1-1-05-09-02		-T1-1-22-10	TC1-1-09-1	O/H/T1/53
-T1-1-01-09-03		-T1-1-22-17	TC1-1-09-2	O/H/T1/32
-T1-1-01-09-04		-T1-1-22-18	TC1-1-09-2	O/H/T1/32
-T1-1-02-09-03		-T1-1-22-19	TC1-1-09-2	O/H/T1/32
-T1-1-02-09-04		-T1-1-22-20	TC1-1-09-2	O/H/T1/32
-T1-1-03-09-03		-T1-1-22-21	TC1-1-09-2	O/H/T1/32
-T1-1-03-09-04		-T1-1-22-22	TC1-1-09-2	O/H/T1/32
-T1-1-04-09-03		-T1-1-22-23	TC1-1-09-2	O/H/T1/32
-T1-1-04-09-04		-T1-1-22-24	TC1-1-09-2	O/H/T1/32
-T1-1-05-09-03		-T1-1-22-25	TC1-1-09-2	O/H/T1/32
-T1-1-05-09-04		-T1-1-22-26	TC1-1-09-2	O/H/T1/32

03.11.99 19:36

OTR Quadrant -T1+

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-T1-1-07-05-01		-T1-1-23-01	TC1-1-05-1	O/H/T1/44
-T1-1-07-05-02		-T1-1-23-02	TC1-1-05-1	O/H/T1/44
-T1-1-07-05-03		-T1-1-23-03	TC1-1-05-1	O/H/T1/44
-T1-1-09-05-01		-T1-1-23-04	TC1-1-05-1	O/H/T1/44
-T1-1-09-05-02		-T1-1-23-05	TC1-1-05-1	O/H/T1/44
-T1-1-09-05-03		-T1-1-23-06	TC1-1-05-1	O/H/T1/44
-T1-1-09-05-04		-T1-1-23-07	TC1-1-05-1	O/H/T1/44
-T1-1-11-05-01		-T1-1-23-08	TC1-1-05-1	O/H/T1/44
-T1-1-11-05-02		-T1-1-23-09	TC1-1-05-1	O/H/T1/44
-T1-1-11-05-03		-T1-1-23-10	TC1-1-05-1	O/H/T1/44
-T1-1-11-05-04		-T1-1-23-11	TC1-1-05-1	O/H/T1/44
-T1-1-13-05-01		-T1-1-23-12	TC1-1-05-1	O/H/T1/44
-T1-1-13-05-02		-T1-1-23-13	TC1-1-05-1	O/H/T1/44
-T1-1-13-05-03		-T1-1-23-14	TC1-1-05-1	O/H/T1/44
-T1-1-13-05-04		-T1-1-23-15	TC1-1-05-1	O/H/T1/44
-T1-1-15-05-01		-T1-1-23-16	TC1-1-05-1	O/H/T1/44
-T1-1-15-05-02		-T1-1-23-17	TC1-1-05-1	O/H/T1/44
-T1-1-07-05-04		-T1-1-23-33	TC1-1-05-2	O/H/T1/42
-T1-1-07-05-05		-T1-1-23-34	TC1-1-05-2	O/H/T1/42
-T1-1-07-05-06		-T1-1-23-35	TC1-1-05-2	O/H/T1/42
-T1-1-09-05-05		-T1-1-23-36	TC1-1-05-2	O/H/T1/42
-T1-1-09-05-06		-T1-1-23-37	TC1-1-05-2	O/H/T1/42
-T1-1-09-05-07		-T1-1-23-38	TC1-1-05-2	O/H/T1/42
-T1-1-09-05-08		-T1-1-23-39	TC1-1-05-2	O/H/T1/42
-T1-1-11-05-05		-T1-1-23-40	TC1-1-05-2	O/H/T1/42
-T1-1-11-05-06		-T1-1-23-41	TC1-1-05-2	O/H/T1/42
-T1-1-11-05-07		-T1-1-23-42	TC1-1-05-2	O/H/T1/42
-T1-1-11-05-08		-T1-1-23-43	TC1-1-05-2	O/H/T1/42
-T1-1-13-05-05		-T1-1-23-44	TC1-1-05-2	O/H/T1/42
-T1-1-13-05-06		-T1-1-23-45	TC1-1-05-2	O/H/T1/42
-T1-1-13-05-07		-T1-1-23-46	TC1-1-05-2	O/H/T1/42
-T1-1-13-05-08		-T1-1-23-47	TC1-1-05-2	O/H/T1/42
-T1-1-15-05-03		-T1-1-23-48	TC1-1-05-2	O/H/T1/42
-T1-1-15-05-04		-T1-1-23-49	TC1-1-05-2	O/H/T1/42

03.11.99 19:36

OTR Quadrant -T1+

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-T1-1-06-01-01		-T1-1-24-01	TC1-1-1A-1	O/H/T1/43
-T1-1-06-01-02		-T1-1-24-02	TC1-1-1A-1	O/H/T1/43
-T1-1-06-01-03		-T1-1-24-03	TC1-1-1A-1	O/H/T1/43
-T1-1-08-01-01		-T1-1-24-04	TC1-1-1A-1	O/H/T1/43
-T1-1-08-01-02		-T1-1-24-05	TC1-1-1A-1	O/H/T1/43
-T1-1-08-01-03		-T1-1-24-06	TC1-1-1A-1	O/H/T1/43
-T1-1-08-01-04		-T1-1-24-07	TC1-1-1A-1	O/H/T1/43
-T1-1-10-01-01		-T1-1-24-08	TC1-1-1A-1	O/H/T1/43
-T1-1-10-01-02		-T1-1-24-09	TC1-1-1A-1	O/H/T1/43
-T1-1-10-01-03		-T1-1-24-10	TC1-1-1A-1	O/H/T1/43
-T1-1-10-01-04		-T1-1-24-11	TC1-1-1A-1	O/H/T1/43
-T1-1-12-01-01		-T1-1-24-12	TC1-1-1A-1	O/H/T1/43
-T1-1-12-01-02		-T1-1-24-13	TC1-1-1A-1	O/H/T1/43
-T1-1-12-01-03		-T1-1-24-14	TC1-1-1A-1	O/H/T1/43
-T1-1-12-01-04		-T1-1-24-15	TC1-1-1A-1	O/H/T1/43
-T1-1-14-01-01		-T1-1-24-16	TC1-1-1A-1	O/H/T1/43
-T1-1-14-01-02		-T1-1-24-17	TC1-1-1A-1	O/H/T1/43
-T1-1-06-01-04		-T1-1-24-33	TC1-1-1A-2	O/H/T1/33
-T1-1-06-01-05		-T1-1-24-34	TC1-1-1A-2	O/H/T1/33
-T1-1-06-01-06		-T1-1-24-35	TC1-1-1A-2	O/H/T1/33
-T1-1-08-01-05		-T1-1-24-36	TC1-1-1A-2	O/H/T1/33
-T1-1-08-01-06		-T1-1-24-37	TC1-1-1A-2	O/H/T1/33
-T1-1-08-01-07		-T1-1-24-38	TC1-1-1A-2	O/H/T1/33
-T1-1-08-01-08		-T1-1-24-39	TC1-1-1A-2	O/H/T1/33
-T1-1-10-01-05		-T1-1-24-40	TC1-1-1A-2	O/H/T1/33
-T1-1-10-01-06		-T1-1-24-41	TC1-1-1A-2	O/H/T1/33
-T1-1-10-01-07		-T1-1-24-42	TC1-1-1A-2	O/H/T1/33
-T1-1-10-01-08		-T1-1-24-43	TC1-1-1A-2	O/H/T1/33
-T1-1-12-01-05		-T1-1-24-44	TC1-1-1A-2	O/H/T1/33
-T1-1-12-01-06		-T1-1-24-45	TC1-1-1A-2	O/H/T1/33
-T1-1-12-01-07		-T1-1-24-46	TC1-1-1A-2	O/H/T1/33
-T1-1-12-01-08		-T1-1-24-47	TC1-1-1A-2	O/H/T1/33
-T1-1-14-01-03		-T1-1-24-48	TC1-1-1A-2	O/H/T1/33
-T1-1-14-01-04		-T1-1-24-49	TC1-1-1A-2	O/H/T1/33

03.11.99 19:36

OTR Quadrant -T1+

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-T1-1-17-01-01		-T1-1-25-01	TC1-1-1B-1	O/H/T1/38
-T1-1-17-01-02		-T1-1-25-02	TC1-1-1B-1	O/H/T1/38
-T1-1-19-01-01		-T1-1-25-03	TC1-1-1B-1	O/H/T1/38
-T1-1-19-01-02		-T1-1-25-04	TC1-1-1B-1	O/H/T1/38
-T1-1-19-01-03		-T1-1-25-05	TC1-1-1B-1	O/H/T1/38
-T1-1-17-01-03		-T1-1-25-17	TC1-1-1B-2	O/H/T1/57
-T1-1-17-01-04		-T1-1-25-18	TC1-1-1B-2	O/H/T1/57
-T1-1-19-01-04		-T1-1-25-19	TC1-1-1B-2	O/H/T1/57
-T1-1-19-01-05		-T1-1-25-20	TC1-1-1B-2	O/H/T1/57
-T1-1-19-01-06		-T1-1-25-21	TC1-1-1B-2	O/H/T1/57

03.11.99 19:36

OTR Quadrant -T1+

HV distribution

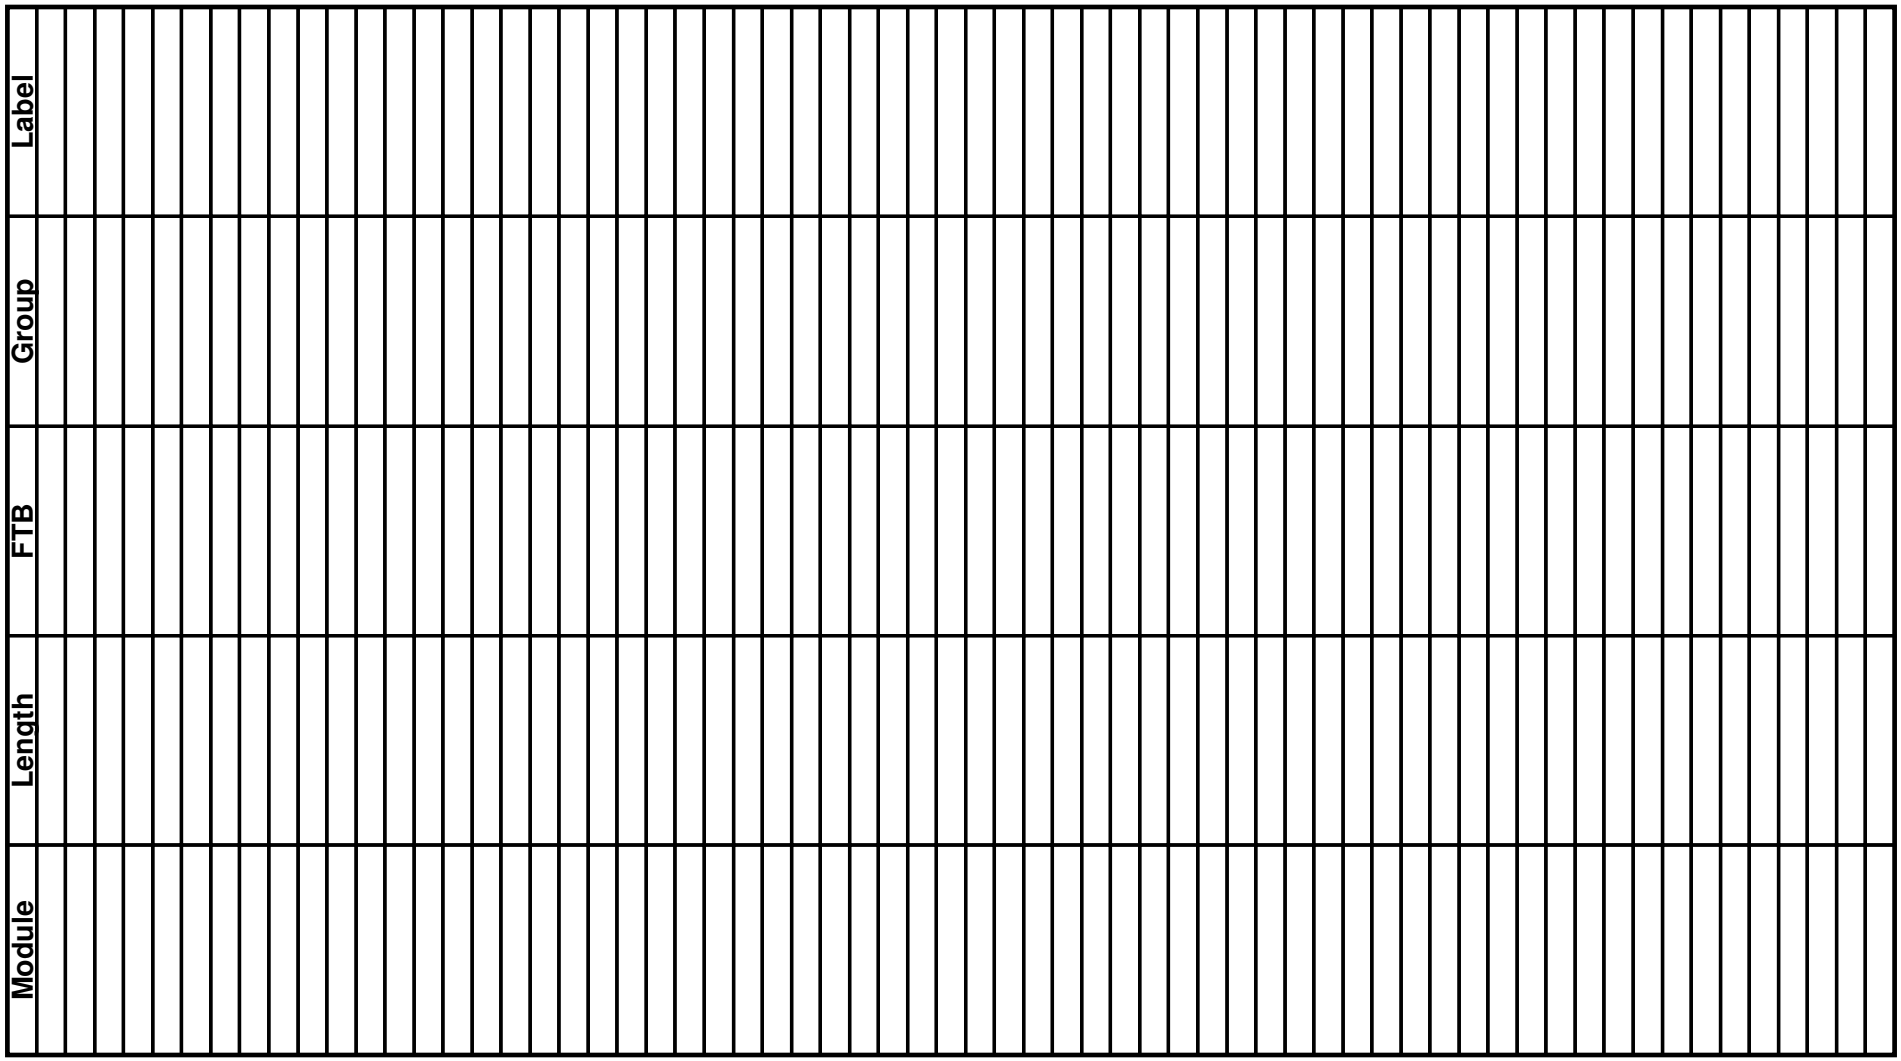

03.11.99 19:36

OTR Quadrant -T1+

HV distribution

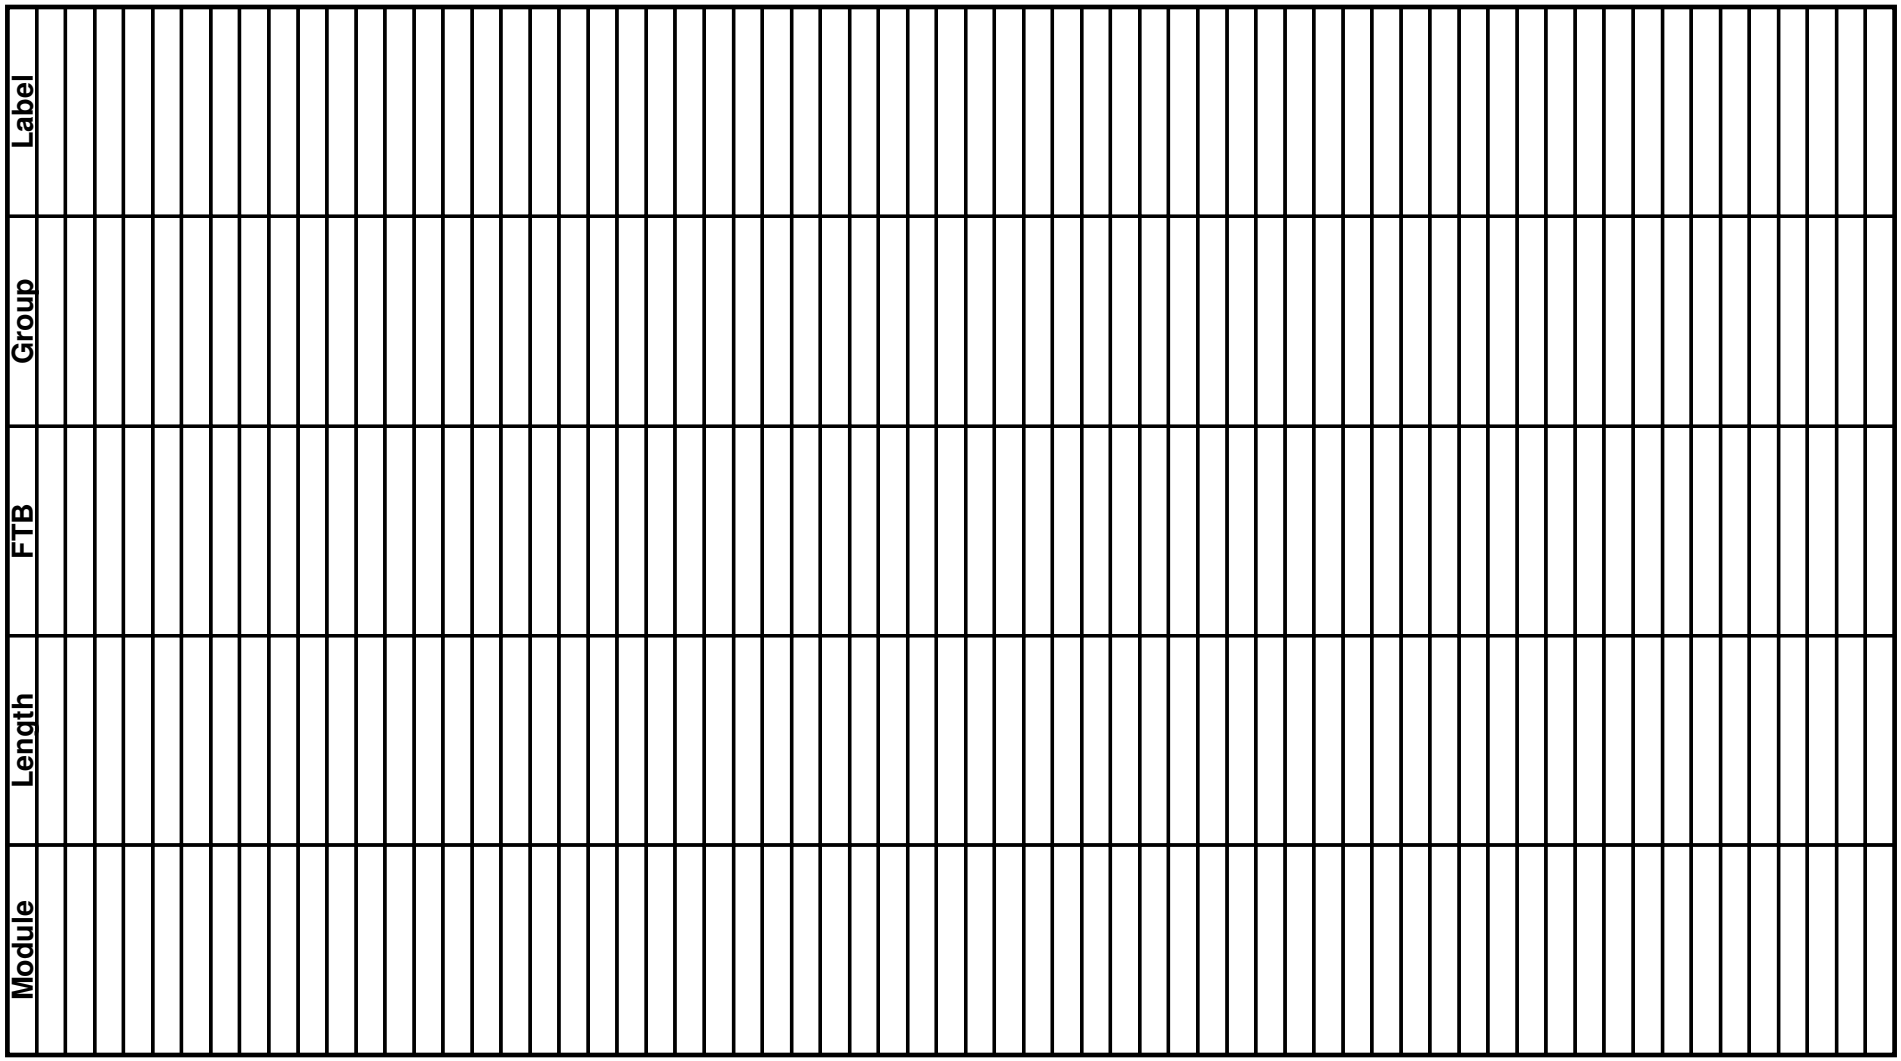

03.11.99 19:36

OTR Quadrant -T1+

HV distribution

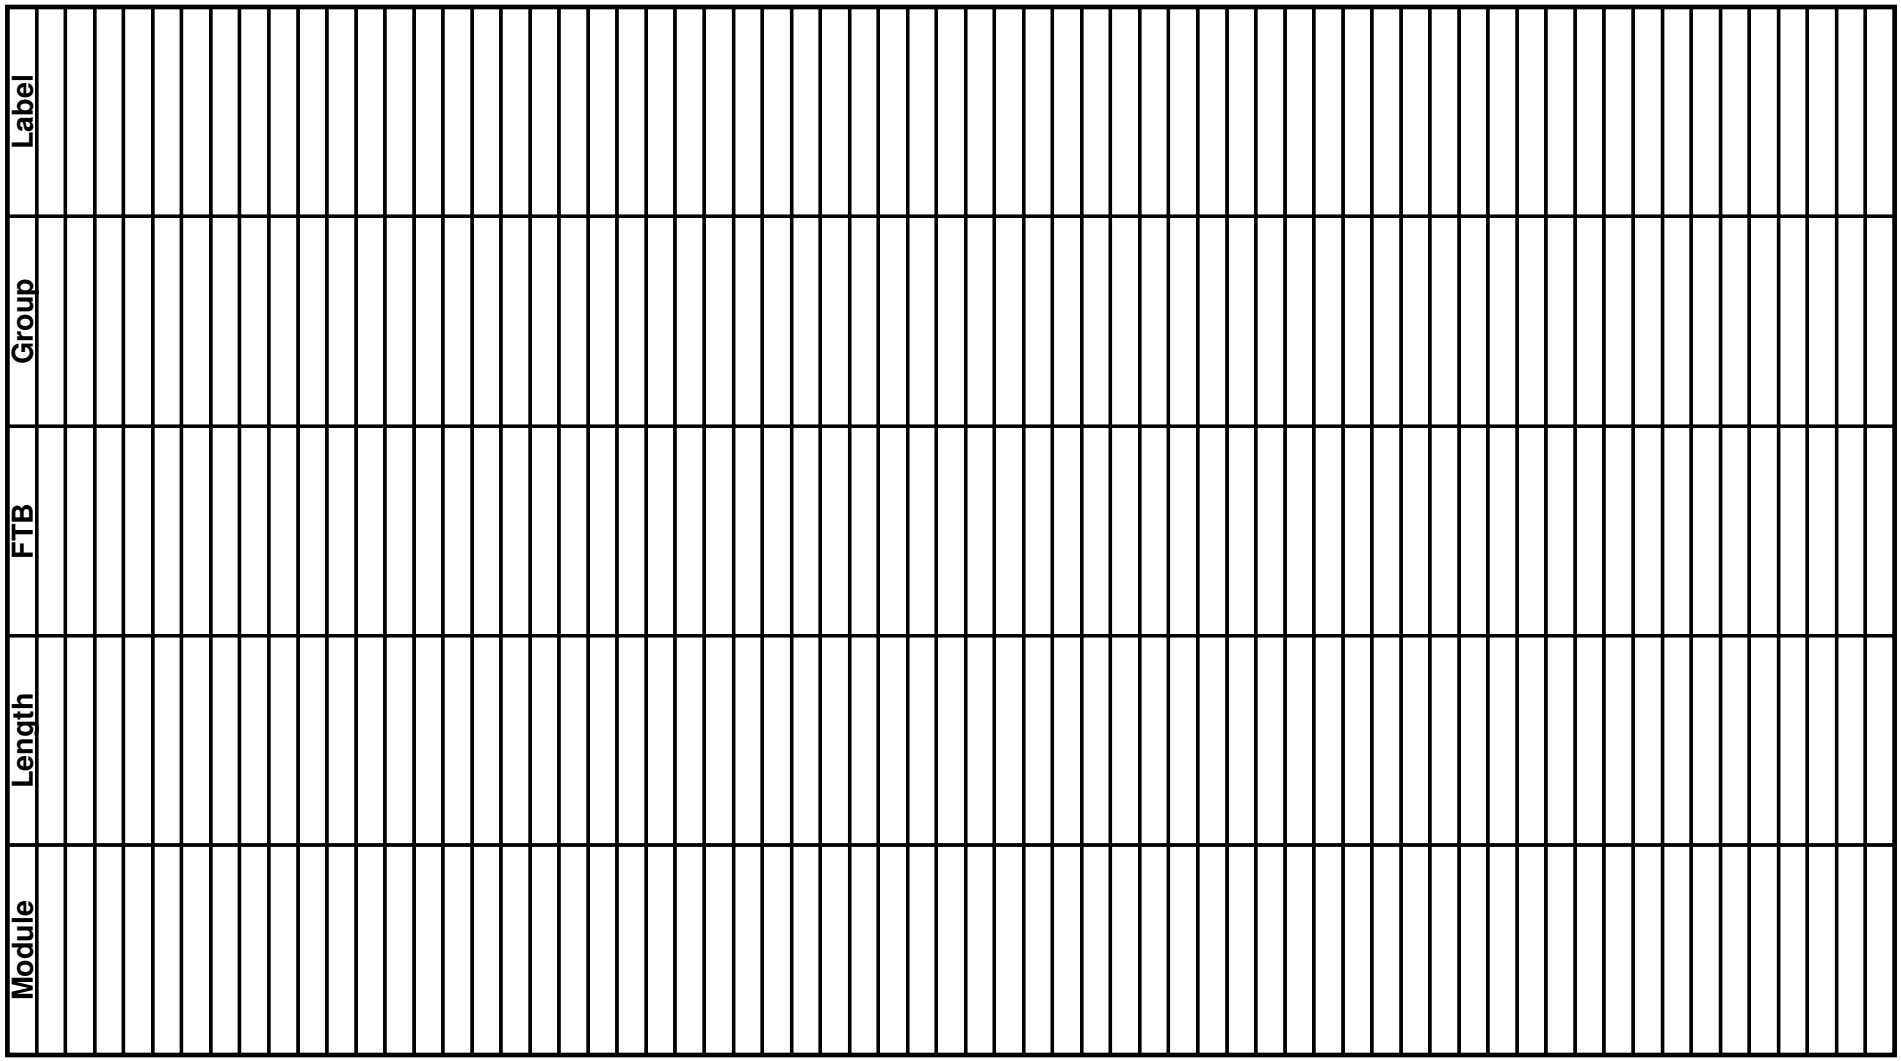

03.11.99 19:36

OTR Quadrant -T1+

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-T1-2-01-09-01		-T1-2-24-01	TC1-2-09-1	O/H/T1/51
-T1-2-01-09-02		-T1-2-24-02	TC1-2-09-1	O/H/T1/51
-T1-2-02-09-01		-T1-2-24-03	TC1-2-09-1	O/H/T1/51
-T1-2-02-09-02		-T1-2-24-04	TC1-2-09-1	O/H/T1/51
-T1-2-03-09-01		-T1-2-24-05	TC1-2-09-1	O/H/T1/51
-T1-2-03-09-02		-T1-2-24-06	TC1-2-09-1	O/H/T1/51
-T1-2-04-09-01		-T1-2-24-07	TC1-2-09-1	O/H/T1/51
-T1-2-04-09-02		-T1-2-24-08	TC1-2-09-1	O/H/T1/51
-T1-2-05-09-01		-T1-2-24-09	TC1-2-09-1	O/H/T1/51
-T1-2-05-09-02		-T1-2-24-10	TC1-2-09-1	O/H/T1/51
-T1-2-01-09-03		-T1-2-24-17	TC1-2-09-2	O/H/T1/45
-T1-2-01-09-04		-T1-2-24-18	TC1-2-09-2	O/H/T1/45
-T1-2-02-09-03		-T1-2-24-19	TC1-2-09-2	O/H/T1/45
-T1-2-02-09-04		-T1-2-24-20	TC1-2-09-2	O/H/T1/45
-T1-2-03-09-03		-T1-2-24-21	TC1-2-09-2	O/H/T1/45
-T1-2-03-09-04		-T1-2-24-22	TC1-2-09-2	O/H/T1/45
-T1-2-04-09-03		-T1-2-24-23	TC1-2-09-2	O/H/T1/45
-T1-2-04-09-04		-T1-2-24-24	TC1-2-09-2	O/H/T1/45
-T1-2-05-09-03		-T1-2-24-25	TC1-2-09-2	O/H/T1/45
-T1-2-05-09-04		-T1-2-24-26	TC1-2-09-2	O/H/T1/45
-T1-3-01-09-01		-T1-2-24-33	TC1-3-09-1	O/H/T1/52
-T1-3-01-09-02		-T1-2-24-34	TC1-3-09-1	O/H/T1/52
-T1-3-02-09-01		-T1-2-24-35	TC1-3-09-1	O/H/T1/52
-T1-3-02-09-02		-T1-2-24-36	TC1-3-09-1	O/H/T1/52
-T1-3-03-09-01		-T1-2-24-37	TC1-3-09-1	O/H/T1/52
-T1-3-03-09-02		-T1-2-24-38	TC1-3-09-1	O/H/T1/52
-T1-3-04-09-01		-T1-2-24-39	TC1-3-09-1	O/H/T1/52
-T1-3-04-09-02		-T1-2-24-40	TC1-3-09-1	O/H/T1/52
-T1-3-05-09-01		-T1-2-24-41	TC1-3-09-1	O/H/T1/52
-T1-3-05-09-02		-T1-2-24-42	TC1-3-09-1	O/H/T1/52
-T1-3-01-09-03		-T1-2-24-49	TC1-3-09-2	O/H/T1/55
-T1-3-01-09-04		-T1-2-24-50	TC1-3-09-2	O/H/T1/55
-T1-3-02-09-03		-T1-2-24-51	TC1-3-09-2	O/H/T1/55
-T1-3-02-09-04		-T1-2-24-52	TC1-3-09-2	O/H/T1/55
-T1-3-03-09-03		-T1-2-24-53	TC1-3-09-2	O/H/T1/55
-T1-3-03-09-04		-T1-2-24-54	TC1-3-09-2	O/H/T1/55
-T1-3-04-09-03		-T1-2-24-55	TC1-3-09-2	O/H/T1/55
-T1-3-04-09-04		-T1-2-24-56	TC1-3-09-2	O/H/T1/55
-T1-3-05-09-03		-T1-2-24-57	TC1-3-09-2	O/H/T1/55
-T1-3-05-09-04		-T1-2-24-58	TC1-3-09-2	O/H/T1/55

03.11.99 19:36

OTR Quadrant -T1+

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-T1-2-07-05-01		-T1-2-25-01	TC1-2-05-1	O/H/T1/46
-T1-2-07-05-02		-T1-2-25-02	TC1-2-05-1	O/H/T1/46
-T1-2-07-05-03		-T1-2-25-03	TC1-2-05-1	O/H/T1/46
-T1-2-07-05-04		-T1-2-25-04	TC1-2-05-1	O/H/T1/46
-T1-2-09-05-01		-T1-2-25-05	TC1-2-05-1	O/H/T1/46
-T1-2-09-05-02		-T1-2-25-06	TC1-2-05-1	O/H/T1/46
-T1-2-09-05-03		-T1-2-25-07	TC1-2-05-1	O/H/T1/46
-T1-2-09-05-04		-T1-2-25-08	TC1-2-05-1	O/H/T1/46
-T1-2-11-05-01		-T1-2-25-09	TC1-2-05-1	O/H/T1/46
-T1-2-11-05-02		-T1-2-25-10	TC1-2-05-1	O/H/T1/46
-T1-2-11-05-03		-T1-2-25-11	TC1-2-05-1	O/H/T1/46
-T1-2-11-05-04		-T1-2-25-12	TC1-2-05-1	O/H/T1/46
-T1-2-13-05-01		-T1-2-25-13	TC1-2-05-1	O/H/T1/46
-T1-2-13-05-02		-T1-2-25-14	TC1-2-05-1	O/H/T1/46
-T1-2-13-05-03		-T1-2-25-15	TC1-2-05-1	O/H/T1/46
-T1-2-07-05-05		-T1-2-25-17	TC1-2-05-2	O/H/T1/40
-T1-2-07-05-06		-T1-2-25-18	TC1-2-05-2	O/H/T1/40
-T1-2-07-05-07		-T1-2-25-19	TC1-2-05-2	O/H/T1/40
-T1-2-07-05-08		-T1-2-25-20	TC1-2-05-2	O/H/T1/40
-T1-2-09-05-05		-T1-2-25-21	TC1-2-05-2	O/H/T1/40
-T1-2-09-05-06		-T1-2-25-22	TC1-2-05-2	O/H/T1/40
-T1-2-09-05-07		-T1-2-25-23	TC1-2-05-2	O/H/T1/40
-T1-2-09-05-08		-T1-2-25-24	TC1-2-05-2	O/H/T1/40
-T1-2-11-05-05		-T1-2-25-25	TC1-2-05-2	O/H/T1/40
-T1-2-11-05-06		-T1-2-25-26	TC1-2-05-2	O/H/T1/40
-T1-2-11-05-07		-T1-2-25-27	TC1-2-05-2	O/H/T1/40
-T1-2-11-05-08		-T1-2-25-28	TC1-2-05-2	O/H/T1/40
-T1-2-13-05-04		-T1-2-25-29	TC1-2-05-2	O/H/T1/40
-T1-2-13-05-05		-T1-2-25-30	TC1-2-05-2	O/H/T1/40
-T1-2-13-05-06		-T1-2-25-31	TC1-2-05-2	O/H/T1/40
-T1-3-07-05-01		-T1-2-25-33	TC1-3-05-1	O/H/T1/35
-T1-3-07-05-02		-T1-2-25-34	TC1-3-05-1	O/H/T1/35
-T1-3-07-05-03		-T1-2-25-35	TC1-3-05-1	O/H/T1/35
-T1-3-07-05-04		-T1-2-25-36	TC1-3-05-1	O/H/T1/35
-T1-3-09-05-01		-T1-2-25-37	TC1-3-05-1	O/H/T1/35
-T1-3-09-05-02		-T1-2-25-38	TC1-3-05-1	O/H/T1/35
-T1-3-09-05-03		-T1-2-25-39	TC1-3-05-1	O/H/T1/35
-T1-3-09-05-04		-T1-2-25-40	TC1-3-05-1	O/H/T1/35
-T1-3-11-05-01		-T1-2-25-41	TC1-3-05-1	O/H/T1/35
-T1-3-11-05-02		-T1-2-25-42	TC1-3-05-1	O/H/T1/35
-T1-3-11-05-03		-T1-2-25-43	TC1-3-05-1	O/H/T1/35
-T1-3-11-05-04		-T1-2-25-44	TC1-3-05-1	O/H/T1/35
-T1-3-13-05-01		-T1-2-25-45	TC1-3-05-1	O/H/T1/35
-T1-3-13-05-02		-T1-2-25-46	TC1-3-05-1	O/H/T1/35
-T1-3-13-05-03		-T1-2-25-47	TC1-3-05-1	O/H/T1/35
-T1-3-13-05-04		-T1-2-25-48	TC1-3-05-1	O/H/T1/35
-T1-3-07-05-05		-T1-2-25-49	TC1-3-05-2	O/H/T1/41
-T1-3-07-05-06		-T1-2-25-50	TC1-3-05-2	O/H/T1/41
-T1-3-07-05-07		-T1-2-25-51	TC1-3-05-2	O/H/T1/41
-T1-3-07-05-08		-T1-2-25-52	TC1-3-05-2	O/H/T1/41
-T1-3-09-05-05		-T1-2-25-53	TC1-3-05-2	O/H/T1/41
-T1-3-09-05-06		-T1-2-25-54	TC1-3-05-2	O/H/T1/41
-T1-3-09-05-07		-T1-2-25-55	TC1-3-05-2	O/H/T1/41
-T1-3-09-05-08		-T1-2-25-56	TC1-3-05-2	O/H/T1/41
-T1-3-11-05-05		-T1-2-25-57	TC1-3-05-2	O/H/T1/41
-T1-3-11-05-06		-T1-2-25-58	TC1-3-05-2	O/H/T1/41
-T1-3-11-05-07		-T1-2-25-59	TC1-3-05-2	O/H/T1/41
-T1-3-11-05-08		-T1-2-25-60	TC1-3-05-2	O/H/T1/41
-T1-3-13-05-05		-T1-2-25-61	TC1-3-05-2	O/H/T1/41
-T1-3-13-05-06		-T1-2-25-62	TC1-3-05-2	O/H/T1/41
-T1-3-13-05-07		-T1-2-25-63	TC1-3-05-2	O/H/T1/41
-T1-3-13-05-08		-T1-2-25-64	TC1-3-05-2	O/H/T1/41

03.11.99 19:36

OTR Quadrant -T1+

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-T1-2-06-01-01		-T1-2-26-01	TC1-2-1A-1	O/H/T1/56
-T1-2-06-01-02		-T1-2-26-02	TC1-2-1A-1	O/H/T1/56
-T1-2-06-01-03		-T1-2-26-03	TC1-2-1A-1	O/H/T1/56
-T1-2-06-01-04		-T1-2-26-04	TC1-2-1A-1	O/H/T1/56
-T1-2-08-01-01		-T1-2-26-05	TC1-2-1A-1	O/H/T1/56
-T1-2-08-01-02		-T1-2-26-06	TC1-2-1A-1	O/H/T1/56
-T1-2-08-01-03		-T1-2-26-07	TC1-2-1A-1	O/H/T1/56
-T1-2-08-01-04		-T1-2-26-08	TC1-2-1A-1	O/H/T1/56
-T1-2-10-01-01		-T1-2-26-09	TC1-2-1A-1	O/H/T1/56
-T1-2-10-01-02		-T1-2-26-10	TC1-2-1A-1	O/H/T1/56
-T1-2-10-01-03		-T1-2-26-11	TC1-2-1A-1	O/H/T1/56
-T1-2-10-01-04		-T1-2-26-12	TC1-2-1A-1	O/H/T1/56
-T1-2-12-01-01		-T1-2-26-13	TC1-2-1A-1	O/H/T1/56
-T1-2-12-01-02		-T1-2-26-14	TC1-2-1A-1	O/H/T1/56
-T1-2-12-01-03		-T1-2-26-15	TC1-2-1A-1	O/H/T1/56
-T1-2-06-01-05		-T1-2-26-17	TC1-2-1A-2	O/H/T1/47
-T1-2-06-01-06		-T1-2-26-18	TC1-2-1A-2	O/H/T1/47
-T1-2-06-01-07		-T1-2-26-19	TC1-2-1A-2	O/H/T1/47
-T1-2-06-01-08		-T1-2-26-20	TC1-2-1A-2	O/H/T1/47
-T1-2-08-01-05		-T1-2-26-21	TC1-2-1A-2	O/H/T1/47
-T1-2-08-01-06		-T1-2-26-22	TC1-2-1A-2	O/H/T1/47
-T1-2-08-01-07		-T1-2-26-23	TC1-2-1A-2	O/H/T1/47
-T1-2-08-01-08		-T1-2-26-24	TC1-2-1A-2	O/H/T1/47
-T1-2-10-01-05		-T1-2-26-25	TC1-2-1A-2	O/H/T1/47
-T1-2-10-01-06		-T1-2-26-26	TC1-2-1A-2	O/H/T1/47
-T1-2-10-01-07		-T1-2-26-27	TC1-2-1A-2	O/H/T1/47
-T1-2-10-01-08		-T1-2-26-28	TC1-2-1A-2	O/H/T1/47
-T1-2-12-01-04		-T1-2-26-29	TC1-2-1A-2	O/H/T1/47
-T1-2-12-01-05		-T1-2-26-30	TC1-2-1A-2	O/H/T1/47
-T1-2-12-01-06		-T1-2-26-31	TC1-2-1A-2	O/H/T1/47
-T1-3-06-01-01		-T1-2-26-33	TC1-3-1A-1	O/H/T1/37
-T1-3-06-01-02		-T1-2-26-34	TC1-3-1A-1	O/H/T1/37
-T1-3-06-01-03		-T1-2-26-35	TC1-3-1A-1	O/H/T1/37
-T1-3-06-01-04		-T1-2-26-36	TC1-3-1A-1	O/H/T1/37
-T1-3-08-01-01		-T1-2-26-37	TC1-3-1A-1	O/H/T1/37
-T1-3-08-01-02		-T1-2-26-38	TC1-3-1A-1	O/H/T1/37
-T1-3-08-01-03		-T1-2-26-39	TC1-3-1A-1	O/H/T1/37
-T1-3-08-01-04		-T1-2-26-40	TC1-3-1A-1	O/H/T1/37
-T1-3-10-01-01		-T1-2-26-41	TC1-3-1A-1	O/H/T1/37
-T1-3-10-01-02		-T1-2-26-42	TC1-3-1A-1	O/H/T1/37
-T1-3-10-01-03		-T1-2-26-43	TC1-3-1A-1	O/H/T1/37
-T1-3-10-01-04		-T1-2-26-44	TC1-3-1A-1	O/H/T1/37
-T1-3-12-01-01		-T1-2-26-45	TC1-3-1A-1	O/H/T1/37
-T1-3-12-01-02		-T1-2-26-46	TC1-3-1A-1	O/H/T1/37
-T1-3-12-01-03		-T1-2-26-47	TC1-3-1A-1	O/H/T1/37
-T1-3-12-01-04		-T1-2-26-48	TC1-3-1A-1	O/H/T1/37
-T1-3-06-01-05		-T1-2-26-49	TC1-3-1A-2	O/H/T1/36
-T1-3-06-01-06		-T1-2-26-50	TC1-3-1A-2	O/H/T1/36
-T1-3-06-01-07		-T1-2-26-51	TC1-3-1A-2	O/H/T1/36
-T1-3-06-01-08		-T1-2-26-52	TC1-3-1A-2	O/H/T1/36
-T1-3-08-01-05		-T1-2-26-53	TC1-3-1A-2	O/H/T1/36
-T1-3-08-01-06		-T1-2-26-54	TC1-3-1A-2	O/H/T1/36
-T1-3-08-01-07		-T1-2-26-55	TC1-3-1A-2	O/H/T1/36
-T1-3-08-01-08		-T1-2-26-56	TC1-3-1A-2	O/H/T1/36
-T1-3-10-01-05		-T1-2-26-57	TC1-3-1A-2	O/H/T1/36
-T1-3-10-01-06		-T1-2-26-58	TC1-3-1A-2	O/H/T1/36
-T1-3-10-01-07		-T1-2-26-59	TC1-3-1A-2	O/H/T1/36
-T1-3-10-01-08		-T1-2-26-60	TC1-3-1A-2	O/H/T1/36
-T1-3-12-01-05		-T1-2-26-61	TC1-3-1A-2	O/H/T1/36
-T1-3-12-01-06		-T1-2-26-62	TC1-3-1A-2	O/H/T1/36
-T1-3-12-01-07		-T1-2-26-63	TC1-3-1A-2	O/H/T1/36
-T1-3-12-01-08		-T1-2-26-64	TC1-3-1A-2	O/H/T1/36

03.11.99 19:36

OTR Quadrant -T1+

HV distribution

Module	Length	FTB	Group	Label
-T1-2-15-01-01		-T1-2-27-01	TC1-2-1B-1	O/H/T1/34
-T1-2-15-01-02		-T1-2-27-02	TC1-2-1B-1	O/H/T1/34
-T1-2-17-01-01		-T1-2-27-03	TC1-2-1B-1	O/H/T1/34
-T1-2-17-01-02		-T1-2-27-04	TC1-2-1B-1	O/H/T1/34
-T1-2-17-01-03		-T1-2-27-05	TC1-2-1B-1	O/H/T1/34
-T1-2-17-01-04		-T1-2-27-06	TC1-2-1B-1	O/H/T1/34
-T1-2-15-01-03		-T1-2-27-17	TC1-2-1B-2	O/H/T1/50
-T1-2-15-01-04		-T1-2-27-18	TC1-2-1B-2	O/H/T1/50
-T1-2-17-01-05		-T1-2-27-19	TC1-2-1B-2	O/H/T1/50
-T1-2-17-01-06		-T1-2-27-20	TC1-2-1B-2	O/H/T1/50
-T1-2-17-01-07		-T1-2-27-21	TC1-2-1B-2	O/H/T1/50
-T1-3-15-01-01		-T1-2-27-33	TC1-3-1B-1	O/H/T1/59
-T1-3-15-01-02		-T1-2-27-34	TC1-3-1B-1	O/H/T1/59
-T1-3-17-01-01		-T1-2-27-35	TC1-3-1B-1	O/H/T1/59
-T1-3-17-01-02		-T1-2-27-36	TC1-3-1B-1	O/H/T1/59
-T1-3-17-01-03		-T1-2-27-37	TC1-3-1B-1	O/H/T1/59
-T1-3-15-01-03		-T1-2-27-49	TC1-3-1B-2	O/H/T1/49
-T1-3-15-01-04		-T1-2-27-50	TC1-3-1B-2	O/H/T1/49
-T1-3-17-01-04		-T1-2-27-51	TC1-3-1B-2	O/H/T1/49
-T1-3-17-01-05		-T1-2-27-52	TC1-3-1B-2	O/H/T1/49
-T1-3-17-01-06		-T1-2-27-53	TC1-3-1B-2	O/H/T1/49